




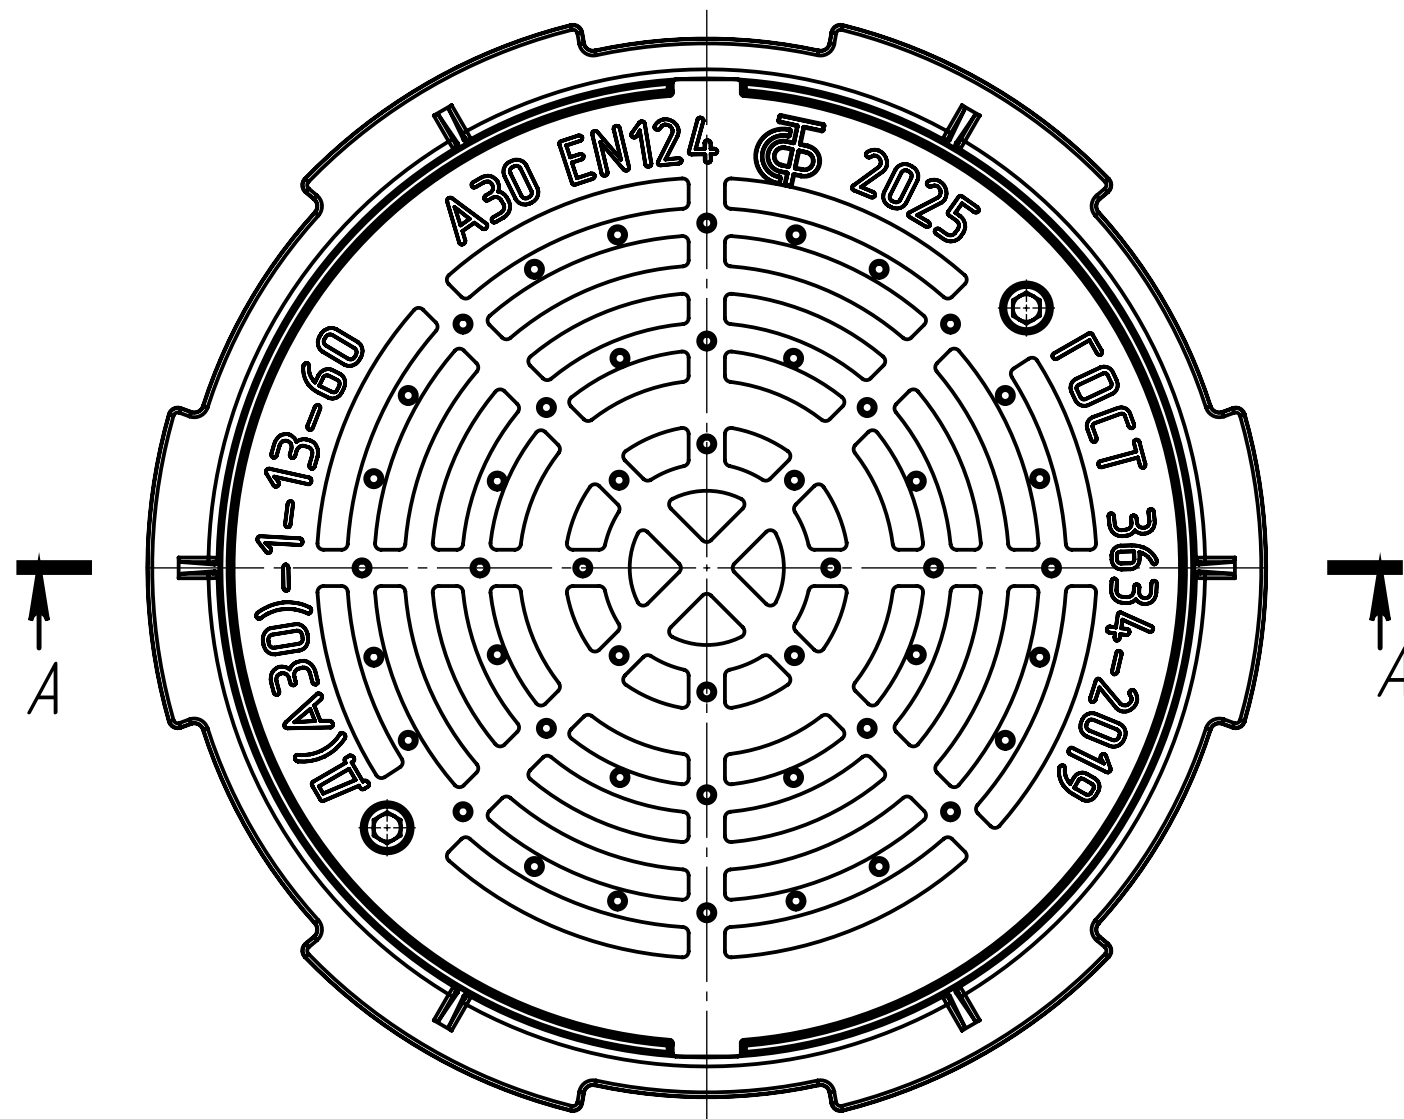


Б-Б (1 : 2.5)

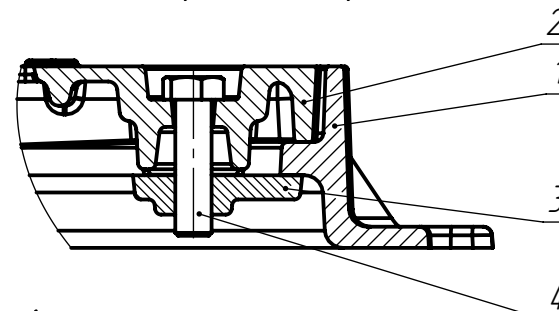

- поз. 1 – Корпус (12,0 кг) – 1 шт.
поз. 2 – Решетка (14,8 кг) – 1 шт.
поз. 3 – Планка запорная – 2 шт.
поз. 4 – Болт DIN931-M12x45 8.8 Zn – 2 шт.

А-А (1 : 5)

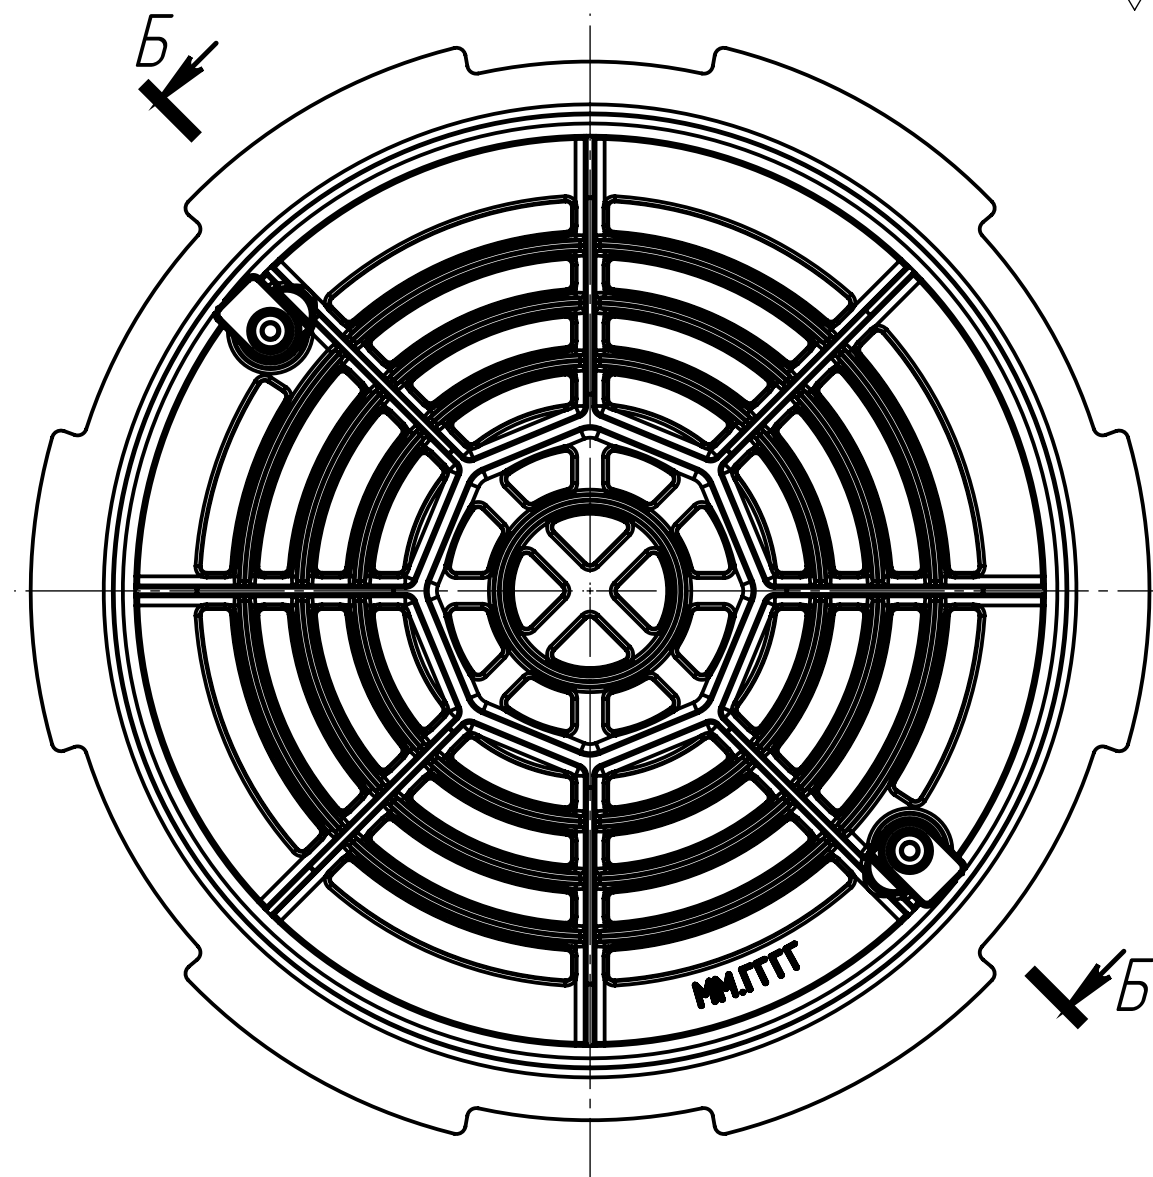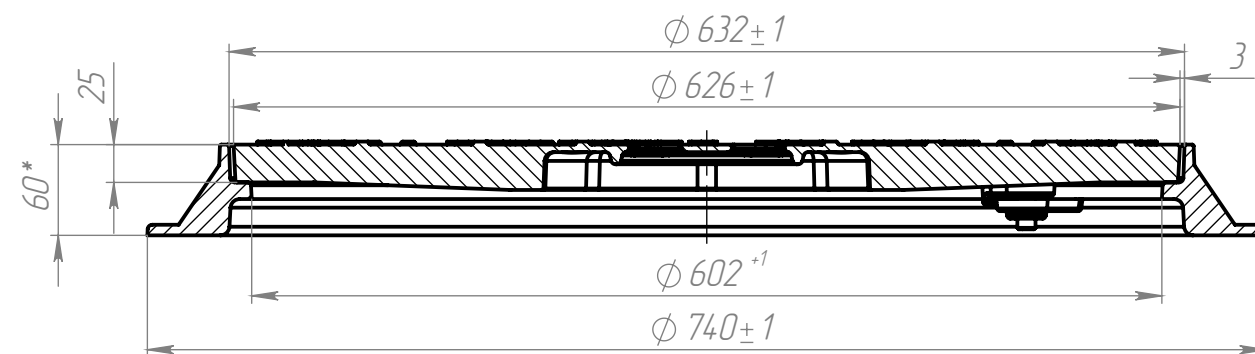

1. Точность отливок 10-0-0-11 см. 1 по ГОСТ Р 53646-2009
2. Требования к качеству люков в соответствии с ГОСТ 3634-2019 и чертежами на отливки "Корпус люка" и "Решетка дождеприемника".
3. Требования к собираемости:
 - зазор по контуру сопряжения корпуса и решетки не более 3 мм;
 - решетка должна плотно прилегать к опорной поверхности корпуса, без качания.
4. Маркировка решетки производится сменными модельными вставками по согласованию с Заказчиком.
5. Антикоррозионное покрытие по согласованию с Заказчиком.
6. Неуказанные технические требования согласно ГОСТ 3634-2019.
7. *Размеры для справок.
8. **Массу уточнять взвешиванием.

					ТЕХ.305353.Д(А30).34.60.ВК СБ						
					Дождеприемник Д(А30)-1-13-60 h60	Лит.		Масса		Масштаб	
									26,8**	1:5	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист 1		Листов 1			
Разраб.	Кердзевадзе										
Пров.	Гардейчук										
Т. контр.											
					ВЧ50 ГОСТ 7293-85 (EN-GJS-500-7)	ООО "СФ-ТЕХНОЛОГИИ"					
Н. контр.	Кураков										
Утв.	Егоров										